


Bollitori per Impianto Solare



BB BONVENTI SRL

Via Paradello, 62 45037 MELARA (RO) – Italy – Tel. +39 0425 89001


www.bonventi.com – info@bonventi.com

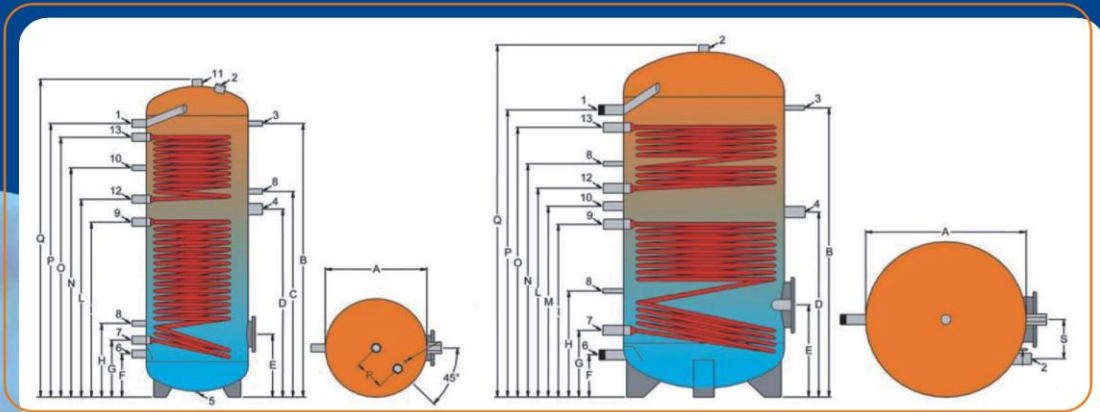

Modello	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S
300	500	1390	1045	955	320	220	290	375	890	1005	-	1165	1320	1390	1615	150	-
500	650	1425	1060	960	365	265	345	440	880	1015	-	1170	1330	1415	1690	150	-
800	790	1465	-	935	435	210	335	535	875	1145	965	1180	1365	1455	1780	-	200
1000	790	1720	-	1085	440	210	350	510	985	1245	1120	1395	1560	1700	2040	-	200

N° TIPO DI ATTACCO	300 - 500	800 - 1000
1. Acqua calda	1"	1" 1/4
2. Anodo	1" 1/4	1" 1/2
3. Termometro - Sonda	1/2"	1/2"
4. Resistenza elettrica	1" 1/2	1" 1/2
5. Attacco bancale (cieco)	1/2"	-
6. Acqua fredda	1"	1" 1/4
7. Ritorno serpentino	1"	1" 1/4
8. Termostato	1/2"	1/2"
9. Mandata serpentino	1"	1" 1/4
10. Ricircolo	1/2"	1"
11. Acqua calda	1" 1/4	-
12. Ritorno serpentino superiore	1"	1" 1/4
13. Mandata serpentino superiore	1"	1" 1/4

Capacità totale	1	300	500	800	1000
Isolamento PU rigido iniet.	50/70 mm	•	•		
Isolamento Flex	100 mm			•	•
Isolamento Coppella	100 mm			•	•
Altezza totale con isolamento	mm	1615	1690	1845	2105
Altezza massima in raddrizzamento	mm	1735	1900	1900	2140
Bollitore isolamento 50 mm PU rigido iniet.	ø mm	600	750	-	-
Bollitore isolamento 70 mm PU rigido iniet.	ø mm	640	790	-	-
Bollitore isolamento Flex - Copp	ø mm	-	-	990	990
Scambiatore superiore	m²	1,1	1,3	1,6	1,6
Scambiatore solare inferiore	m²	1,8	2,2	2,7	3,0
Potenza assorbita	Sup. kw	26	33	40	40
	Inf. kw	44	55	68	75
Portata necessaria al serpentino	Sup. kw	1,1	1,4	1,7	1,7
	Inf. kw	1,9	2,4	2,9	3,2
Produzione acqua sanitaria 80°/60° C - 10°/45° C (DIN 4708)	Sup. m³/h	0,7	0,8	1,0	1,0
	Inf. m³/h	1,1	1,4	1,7	1,8
Perdite di carico	Sup. mbar	15	30	52	52
	Inf. mbar	70	131	236	329
Coefficiente (DIN 4708)	NL	10,0	17,0	27,0	35,0
Flangia	ø mm	180/120			
Peso a vuoto	kg	130	170	220	265
Pressione max. di esercizio del sanitario	bar	10			
Pressione max. di esercizio dello scambiatore	bar	6			
Temperatura max. di esercizio del boiler	°C	95			

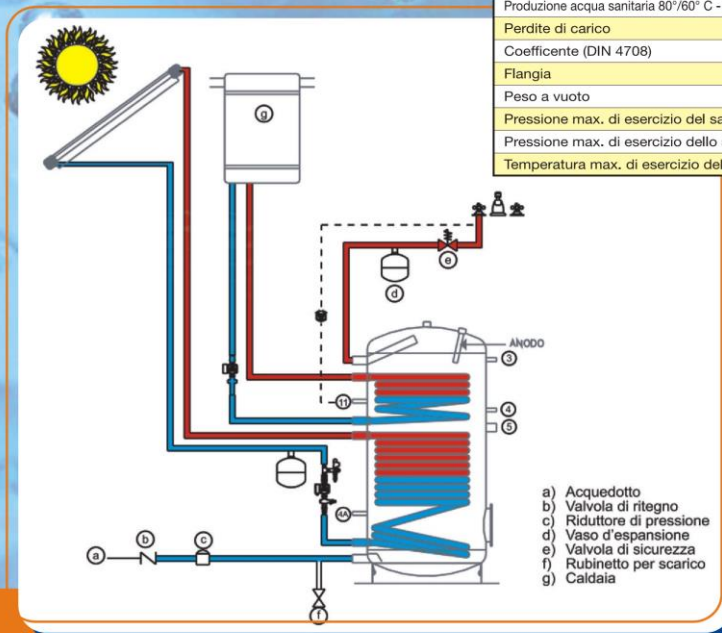

BONVENTI SANDRO ALBERTO

Tel. 0425 89001 - Fax 0425 89639
www.bonventi.com

BB BONVENTI SRL

Via Paradello, 62 45037 MELARA (RO) – Italy – Tel. +39 0425 89001

www.bonventi.com – info@bonventi.com